


Спецификация оборудования и электрическая принципиальная схема КТПМ-(К), КТП-С(О)

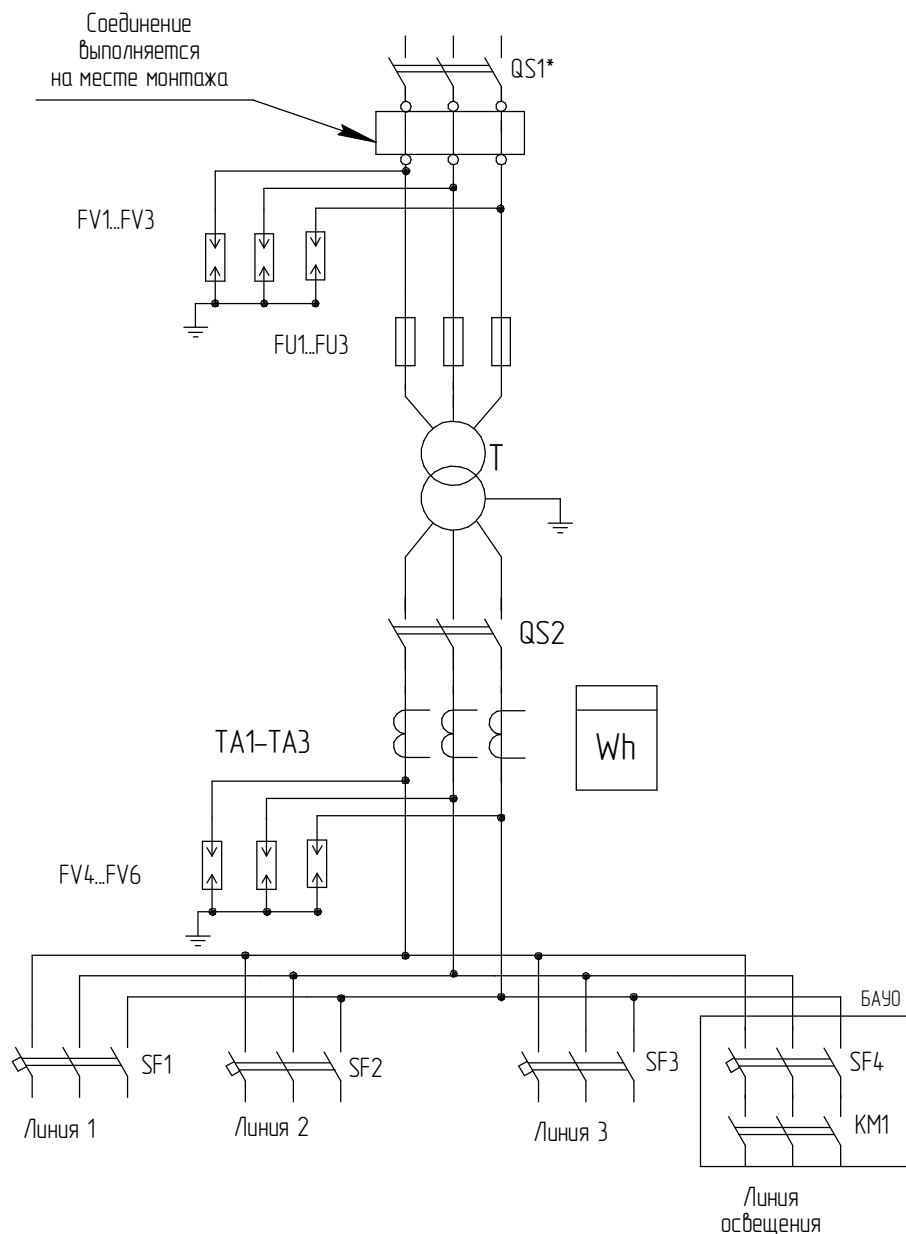

Позиционное обозначение	Наименование	Количество
QS1*	Р/ЛНД-10/400	1
FV 1-3	Разрядн. РВО-6(10) или огранич. ОПН	3
FU1-FU3**	Высоков. предохран. ПТ-XXX-XX-XX	3
T***	Трансформатор ТМ	1
QS2	Рубильник	1
TA1-TA3***	Трансформатор тока	3
PI	Счетчик	1
FV4-6	Разрядник РВН-0,5	3
SF1-SF4***	Автоматический выключатель	4
KM1***	Пускатель	1

- * - Монтируется на в/в опоре
- ** - Номинальные токи высоковольтных предохранителей см. в табл. тех. хар-к
- *** - Аппаратура с переменными характеристиками требует уточнения заказчика